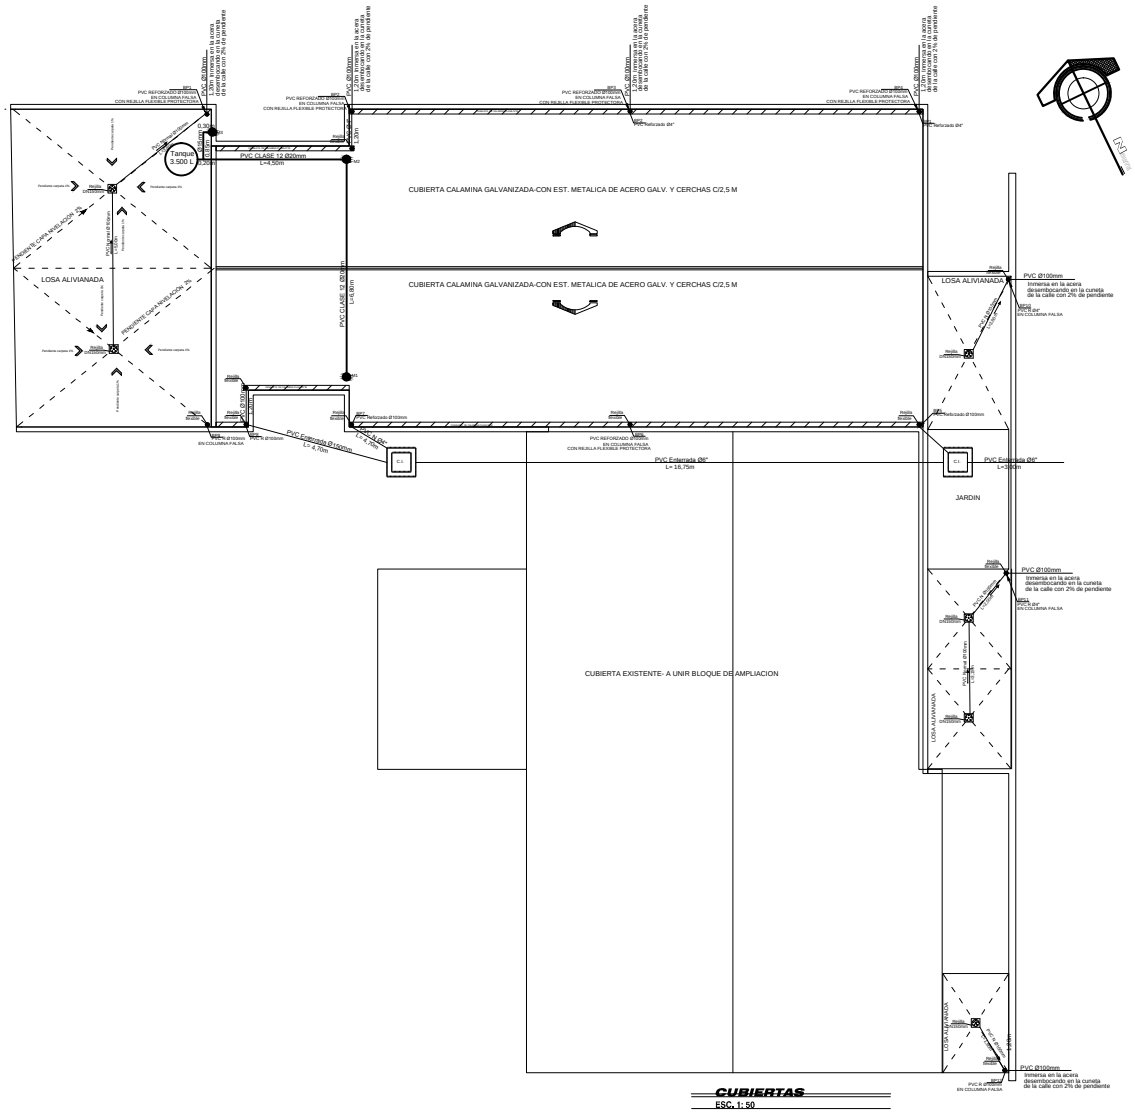

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TUBERIA DE AGUA FRIA
	TUBERIA DE AGUA CALIENTE
	TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
	TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
BS BP M CI PC	BAJANTE ALC. SANITARIO BAJANTE PLUVIAL MONTANTE AGUA POTABLE COLUMNA DE VENTILACION BAJANTE CONTRA INCENDIOS MONTANTE AGUA CALIENTE
Rp	REJILLA DE PISO SIFONADA
Cal-Rp	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
C.R.H. R.I.	CAMARA DE REGISTRO
CAL	CALEFÓN A GAS
C.I.	CAMARA DE INSPECCION
	CAMARA DESGRASADORA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
PVC N ∅ PVC NORMAL	TUBERIA DE PVC SERIE NORMAL
PVC R ∅ PVC REFORZADA	TUBERIA DE PVC SERIE REFORZADA
∅ PVC ENTERRADA	TUBERIA DE PVC ENTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERIA DE POLIPROPILENO
TS	TUBERIA SANITARIA
TP	TUBERIA PLUVIAL
TAF	TUBERIA DE AGUA FRIA
TAC	TUBERIA DE AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES

- Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%
- Los ramales horizontales de descarga de agua residual o de pluvial deberán ser instalados en el espacio libre del cielo falso del piso inferior. Las tuberías horizontales de agua caliente y agua fría deberán ser instaladas en el espacio libre del cielo falso del mismo piso donde están los artefactos sanitarios; reduciendo al máximo el empotrado de las tuberías en los muros.

UBICACIÓN

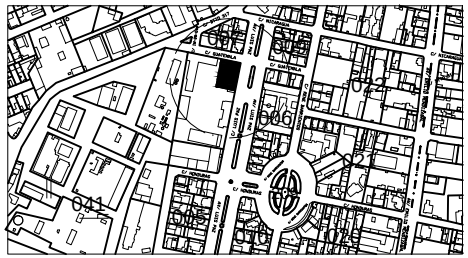
C. Manuel Rodriguez
C. Ingavi
C. Sucre
C. Junin
C. Colon
C. Bolivar
Av. Del Maestro
Av. Circunvalacion
Av. Jaime Mendoza
Av. Hernando Siles
Av. Simon Bolivar
Av. Jaime Paz Zamora
Av. Hernando Siles
Av. Simon Bolivar
Av. Jaime Paz Zamora
Av. Circunvalacion
Av. Jaime Mendoza
Av. Del Maestro