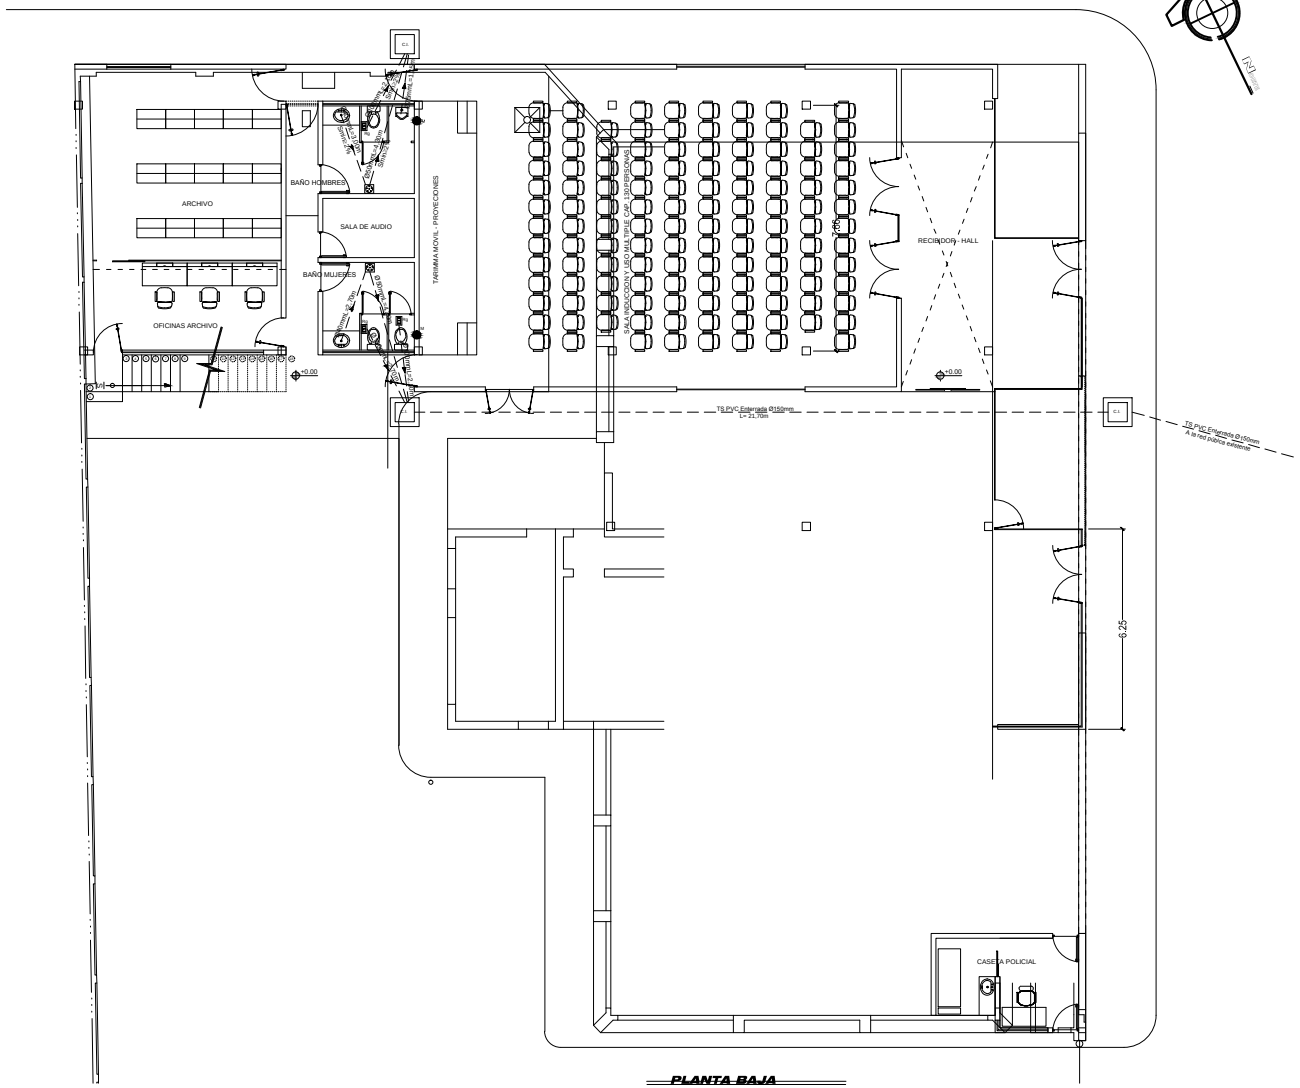

PLANTA BAJA
ESC. 1: 50

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
——	TUBERÍA DE AGUA FRÍA
- - - -	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE
— —	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
— — —	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
BS BP N / C CV	BAJANTE ALC. SANITARIO BAJANTE PLUVIAL MONTANTE AGUA POTABLE COLUMNA DE VENTILACION BAJANTE CONTRA INCENDIOS MONTANTE AGUA CALIENTE
Rp	REJILLA DE PISO SIFONADA
Cai-Rp	CAJA INTERCEPTORA CON REJILLA DE PISO
C.R.P. / TS / TE	CÁMARA DE REGISTRO
CG	CALEFÓN A GAS
C.I.	CÁMARA DE INSPECCIÓN
	CÁMARA DESGRASADORA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
PVC N ø PVC NORMAL	TUBERÍA DE PVC SERIE NORMAL
PVC R ø PVC REFORZADA	TUBERÍA DE PVC SERIE REFORZADA
ø PVC ENTERRADA	TUBERÍA DE PVC ENTERRADA PARA ALCANTARILLADO
PP	TUBERÍA DE POLIPROPILENO
TS	TUBERÍA SANITARIA
TAP / TAC	TUBERÍA DE AGUA POTABLE FRÍA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES

* Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a DN 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%
* Los ramales horizontales de descarga de agua residual o de pluvial deberán ser instalados en el espacio libre del cielo falso del piso inferior. Las tuberías horizontales de agua caliente y agua fría deberán ser instaladas en el espacio libre del cielo falso del mismo piso donde están los artefactos sanitarios; reduciendo al máximo el empotrado de las tuberías en los muros.

UBICACIÓN

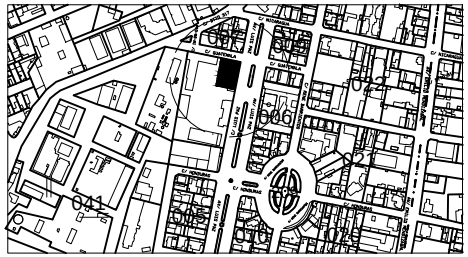
041
042
066
067
068
069
070
025
C. ANTONIO VACA DIEZ
C. ANTONIO VACA DIEZ
C. ANTONIO VACA DIEZ