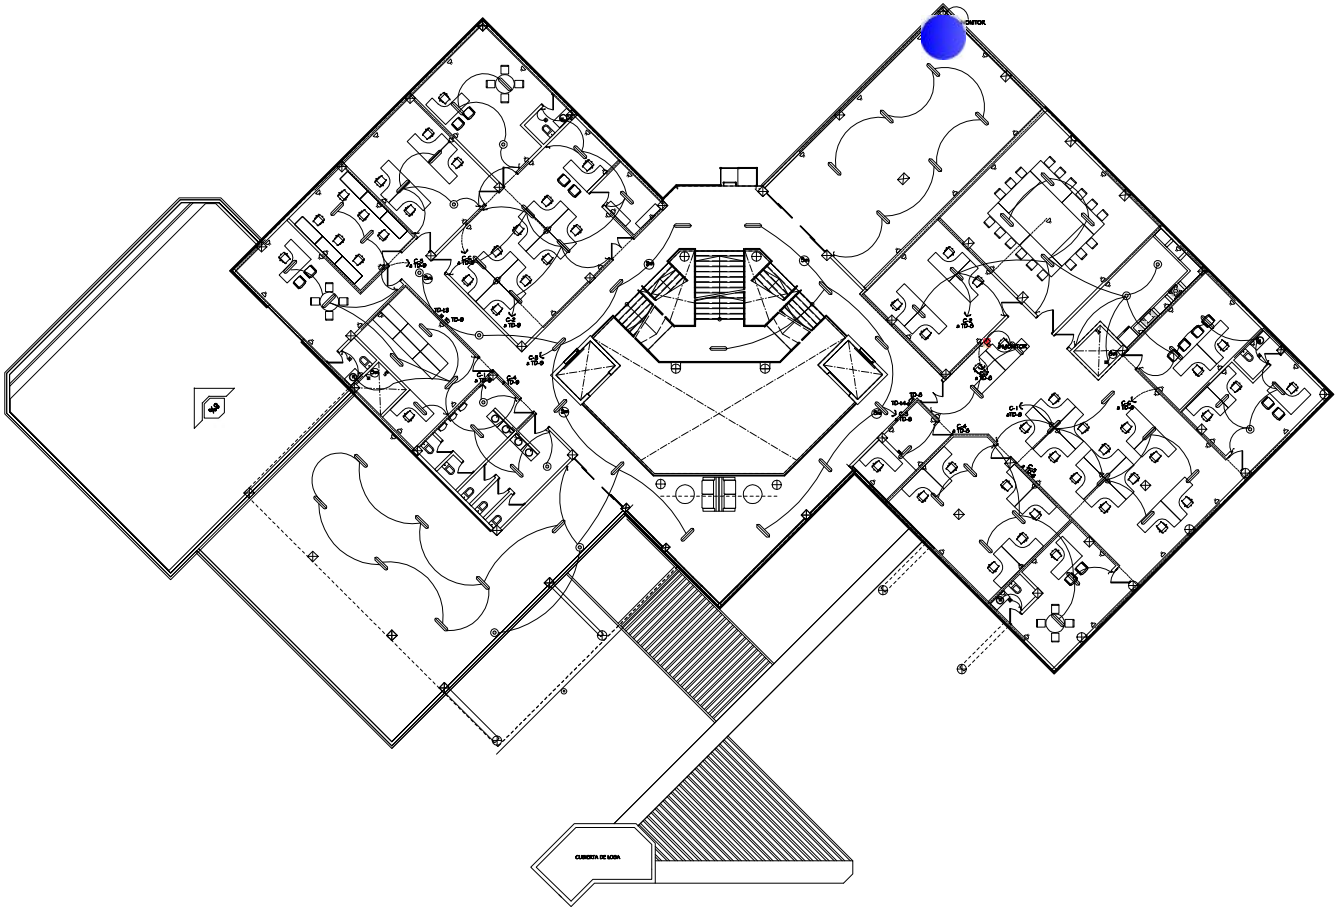

PRIMER PISO
INSTALACION ELECTRICA

ESC. : 1 : 100

SIMBOLOGIA

- CENTRAL TELEFONICA DIGITAL
- CENTRO CABLEADO ESTRUCTURADO
- LUMINARIA UNILUCIO METALICO 250 / 150 W y POSTE H = 8m
- LUMINARIA FLUORESCENTE 4x40 W
- PUNTO INCANDESCENTE 1 x 60 W
- PUNTO INCANDESCENTE APLIQUE 1x60 W
- POSTE ILUMINARIA 1x150 W, H = 4m
- LUMINARIA FLUORESCENTE 3x36 W
- FOTOCONTROL / ENCENDIDO AUTOMATICO
- SENSOR / ENCENDIDO AUTOMATICO
- INTERRUPTOR DOBLE PLAGA
- INTERRUPTOR SIMPLE PLAGA
- TOMACORRIENTE REGULADA H =0,15 m
- TOMACORRIENTE REGULADA H =0,40 m
- MONITOR CCTV
- ENERGIA QUE SUBE Y BAJA
- TOMACORRIENTE DOBLE CON TIERRA
- DUCTO QUE SUBE O BAJA
- TOMA VOZ Y DATOS (H = 0,40m)
- TELEFONO / COMPUTADOR
- SENSOR DE HUMO / INCENDIO
- TABLERO DE DISTRIBUCION
- TABLERO TELEFONICO
- CAMARA CCTV
- PARLANTE
- TOMA DE FUERZA
- LUMINARIA SUMERGIBLE 12 VDC / 35 W
- INCREMENTO DE CAMARAS CCTV
- AMP FI — AMPLIFICADOR MUSICA AMBIENTAL
- CS — CENTRO DE SENSORES
- CAMARA DE INSPECCION
- DUCTO DE PVC 4"
- CONDUCTOR ILUMINACION 3x14 AWG
- CONDUCTOR TOMACORRIENTES 3x12 AWG
- CONDUCTOR TOMA DE FUERZA 3x10 AWG
- CONDUCTOR TELEFONICO UTP - 5e
- CONDUCTOR DATOS UTP - 5e
- CONDUCTOR MUSICA 2x22 BLINDADO
- CONDUCTOR CCTV CABLE COAXIAL
- CONDUCTOR 25 SENSOR UTP - 5e
- CONDUCTOR ACOMETIDA DIF. CALIBRES
- G — GRUPO ELECTROGENO A GAS NATURAL
- PUESTO DE TRANFORMACION
- TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
- SECCIONADOR PORTAFUSIBLE DE MT
- PARARRAYO DE MT
- SISTEMA DE TIERRA
- ESCALERILLA 30 CM (ELECTRICO)
- ESCALERILLA 10 CM (VOZ Y DATOS)
- PROYECTOR DE PVF Y CONTROL
- SIN — SISTEMA ENERGIA ININTERRUMPIDA
- TOMA CORRIENTE 360 W P/ BOMBA RECICLAJE

PLANO DE CONSTRUCCION

PLANO INSTALACION ELECTRICA PRIMER PISO	LAMINA Nº 03/07

CARACTER DEL PROYECTO:
EDIFICIO ADMINISTRATIVO VPACF - YPFB VILLA MONTES

PROPIETARIO (S):
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

FISCAL DE OBRA:
ARQ. LIMBER CABRERA

SUPERVISION DE OBRA
SSP & VMEL ASOCIADOS

EMPRESA CONTRATISTA:
EMPRESA COTAS