



**ANEXO 3**

**PLANOS**

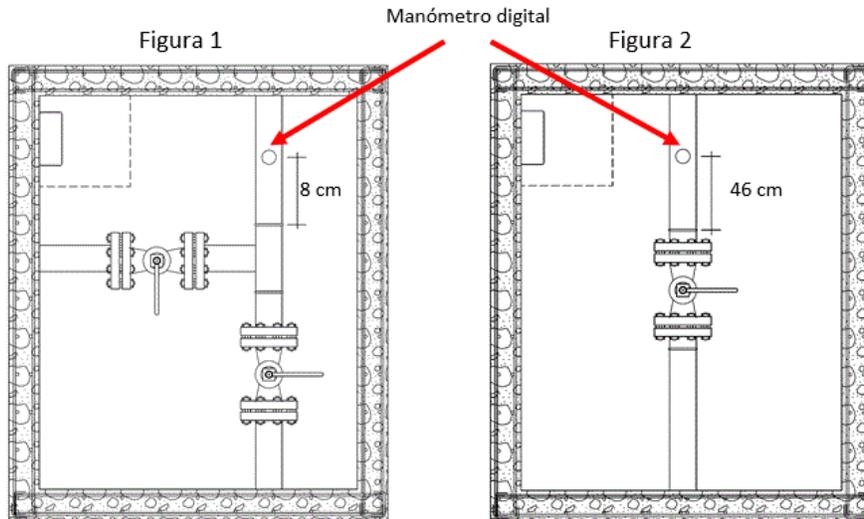

Cámara de derivación en red primaria troncal

Cámara tronquera en red primaria troncal

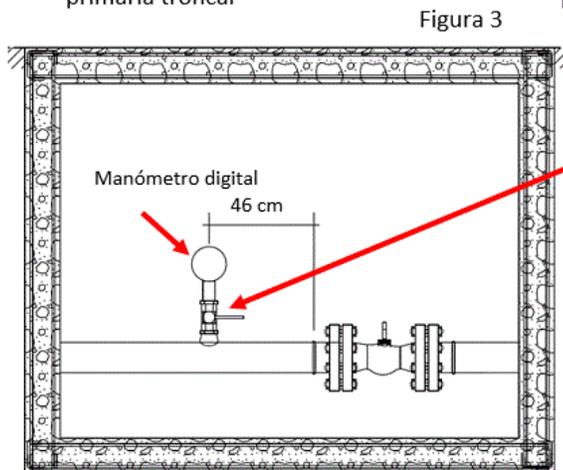

A requerimiento de YPFB se instalará una válvula tipo Aguja la cual será provista por YPFB

Cámara tronquera en red primaria troncal

