



APROBACION DE ENMIENDA(S)

RG-14-A-GCC

ENMIENDA N° 1
OBJETO: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DCOR
CODIGO: GCC-CDL-DCOR-16-17
PRIMERA CONVOCATORIA

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación, emite las enmiendas al DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

ENMIENDA N° 1					
DICE: GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 180-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.					
PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)					
N° ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz, PARA EE°SS° LLALLAGUA.	EQUIPO	150.000,00	649.300,00
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA EE°SS° UNCIA.	EQUIPO	150.000,00	
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 180-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.	EQUIPO	349.300,00	
2	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° LLALLAGUA.	SERVICIO	63.100,00	199.800,00
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° UNCIA.	SERVICIO	63.100,00	
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA PLANTA CATAVI.	SERVICIO	73.600,00	
PRECIO TOTAL EN BOLIVIANOS					849.100,00
DEBE DECIR: GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 200-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.					
PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)					
N° ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz, PARA EE°SS° LLALLAGUA.	EQUIPO	150.000,00	649.300,00
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA EE°SS° UNCIA.	EQUIPO	150.000,00	
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 200-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.	EQUIPO	349.300,00	
2	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° LLALLAGUA.	SERVICIO	63.100,00	199.800,00
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° UNCIA.	SERVICIO	63.100,00	
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA PLANTA CATAVI.	SERVICIO	73.600,00	
PRECIO TOTAL EN BOLIVIANOS					849.100,00





**APROBACION DE ENMIENDA(S)****RG-14-A-GCC****ENMIENDA N° 2****DICE:** GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 180-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.**FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(En Bolivianos)**

N° ÍTEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz, PARA EE°SS° LLALLAGUA.	EQUIPO	
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA EE°SS° UNCIA.	EQUIPO	
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 180-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.	EQUIPO	
2	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° LLALLAGUA.	SERVICIO	
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° UNCIA.	SERVICIO	
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA PLANTA CATAVI.	SERVICIO	
PRECIO TOTAL				
PRECIO TOTAL (Literal)				


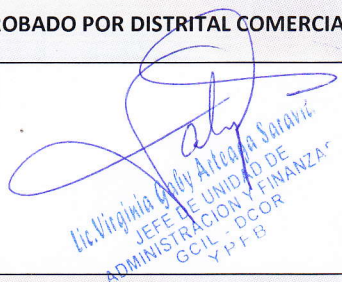
DEBE DECIR: GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 200-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.**FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(En Bolivianos)**

N° ÍTEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz, PARA EE°SS° LLALLAGUA.	EQUIPO	
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA EE°SS° UNCIA.	EQUIPO	
	1	GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 200-250 kVA .NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA CATAVI.	EQUIPO	
2	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° LLALLAGUA.	SERVICIO	
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA EE°SS° UNCIA.	SERVICIO	
	1	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GRUPO ELECTROGENO PARA PLANTA CATAVI.	SERVICIO	
PRECIO TOTAL				
PRECIO TOTAL (Literal)				



 <p>La fuerza que transforma Bolivia</p>	APROBACION DE ENMIENDA(S)	RG-14-A-GCC
--	----------------------------------	--------------------

ENMIENDA N° 3
<p>Se elimina el punto 2. del Formulario C-1 del DBC:</p> <p>2. GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 50-65 kVA NOMINAL, MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA EE°SS° LLALLAGUA.</p>
ENMIENDA N° 4
<p>Se elimina el punto 7. del Formulario C-1 del DBC:</p> <p>7. GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 200-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA ENGARRAFADORA DE GLP CATAVI.</p>
ENMIENDA N° 5
<p>Se modifica una característica del tablero de transferencia en el Punto 5. Del formulario de Especificaciones Técnicas y del Formulario C1 del DBC:</p> <p>DICE: 5. GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 200-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA ENGARRAFADORA DE GLP CATAVI.</p> <p>Se modifica el Punto 5. de las Especificaciones Técnicas y del Formulario C1 del DBC::</p> <p>DEBE DECIR: 5. GRUPO ELECTROGENO CABINADO DE 200-250 kVA NOMINAL, TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz Y TABLERO DE TRANSFERENCIA TRIFASICO 220-230 V, 50 Hz PARA PLANTA ENGARRAFADORA DE GLP CATAVI.</p>

ELABORADO POR:	APROBADO POR DISTRITAL COMERCIAL ORURO
 Wilmer Morales ELECTRICISTA GCIL - DCOR YPFB	 Lic. Virginia Arce JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZA GCIL - DCOR YPFB
NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO	NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO