



F.UDOMCB.DF.01

FORMULARIO DE DETECCIÓN DE FUGAS

"FORMULARIO A"

DATOS GENERALES DEL USUARIO

Realiza pago del consumo Si No CODIGO DE UBICACIÓN

Datos tomados de factura Si No IDENTIFICACION DE USUARIO ID

Nombre Prtario Viv./Depto..... Telf:..... Fecha:.....
 Dirección Viv./ Depto..... Nº Viv..... Depto:.....
 Zona:..... Distrito:..... Ciudad:..... Regional:.....
 Vivienda: Edificio: Comercial: Actividad:.....

UBICACIÓN DEL COFRE

Vivienda		Edificio		Comercial	
Fachada	<input type="checkbox"/>	Montante	<input type="checkbox"/>	Fachada	<input type="checkbox"/>
Dentro domicilio	<input type="checkbox"/>	Local técnico	<input type="checkbox"/>	Dentro Inmueble	<input type="checkbox"/>

DATOS INSTALACION INTERNA

La instalacion cuenta con acometida Si No Numero de acometidas

Cuenta con instalacion interna Si No Gabinete con medidor y regulador Si No


Tipo de Instalacion Interna Te de derivacion con: Nº de aparatos instalados

Gratuita	<input type="checkbox"/>	Tapon	<input type="checkbox"/>	Cocina	Nº <input type="text"/>	Calefactor	Nº <input type="text"/>
Particular	<input type="checkbox"/>	Ampliación	<input type="checkbox"/>	Calefón	Nº <input type="text"/>	Otros.....	

DATOS DEL MEDIDOR Y REGULADOR

<u>Características del Medidor</u>				<u>Características del Regulador</u>			
Marca	Marca				
Modelo	Modelo				
Nº Serie	Lect. Actual: m ³ <input type="text"/> ft ³ <input type="text"/>				
Presenta daño fisico	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Presenta daño fisico	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				

RESULTADOS VERIFICACION DE FUGAS

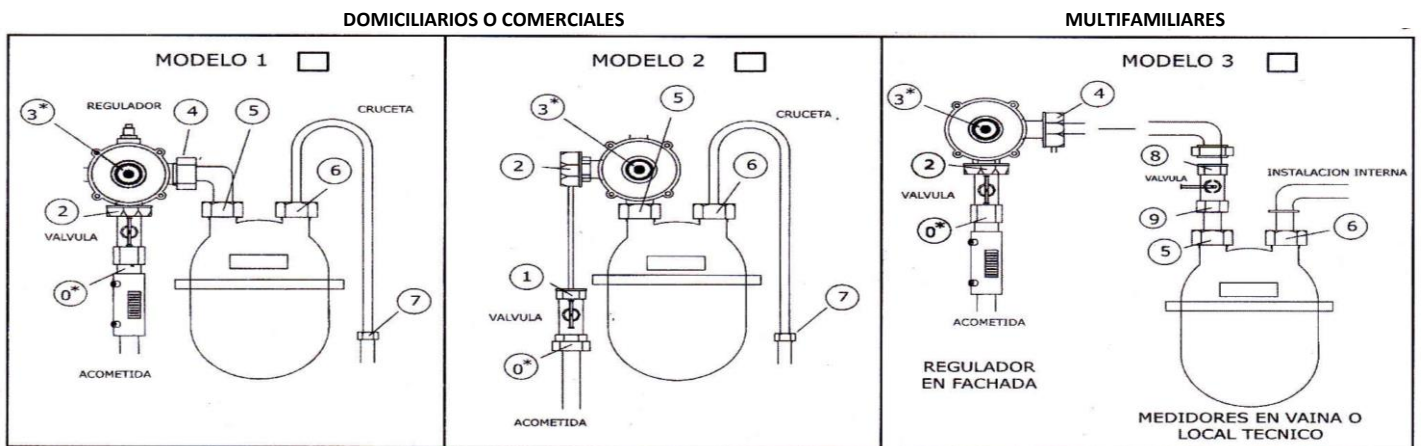

Fugas encontradas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fugas reparadas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prueba de hermeticidad mediante medidor Si No

Fuga en instalacion Interna Si No

En caso de instalacion comercial presión de trabajo > 19 mbar cuenta con manómetro? Si No

Presión de Trabajo..... psi mbar

Visor en Gabinete Si No

OBSERVACIONES:

.....

Nombre: Nombre: Nombre:

Técnico Verificador de Fugas Y.P.F.B. Supervisor Verificadores de Fugas Y.P.F.B. Usuario o Responsable

*En caso de fuga en regulador o conducto de acometida-valvula, enviar copia a la Unidad de Operación y Mantenimiento para su reparación, el supervisor de fugas es el encargado de remitir copia a la UDOMCB