


PLANILLA DE CARGA			
ID - MEDIDOR	ESTACION DE SERVICIO TUPIZA	MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA	
TENSION: 380/220 V/3 FASE 3 Ø			
Nº DE CIR	POTENCIA INSTALADA (KVA)	CONDUCTOR (AWG) Nº	PROTECCION TIPO (A)
TGF	48.892,00	250.50	4/0
			750
			300
TDC	160.000,00	243,09	400
			500
POTENCIA INSTALADA	208.892,00	317	400
F.D= 0,9			
DEMANDA MAX	138902,8	286	500
			400

PLANILLA DE CARGA DE CUBIERTA			
ESTACION DE SERVICIO TUPIZA		ESTACION DE SERVICIO TUPIZA	
TENSION: 380/220 V/3 FASE 3 Ø	MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA	TENSION: 380/220 V/3 FASE 3 Ø	MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA
Nº DE CIR	POTENCIA INSTALADA (KVA)	CONDUCTOR (AWG) Nº	PROTECCION TIPO (A)
TU-1	33.021,00	81.87	4
			100
			50
TU-4	15.892,00	64,42	6
			80
			300
POTENCIA INSTALADA	48.892,00	251	4/0
F.D= 0,9			
DEMANDA MAX	44.002,80	226	4/0
			250

ESTACION DE SERVICIO TUPIZA									
MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA									
Nº DE CIR	POTENCIA INSTALADA (KVA)	CONDUCTOR (AWG) Nº	PROTECCION TIPO (A)	MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA					
TU-1	33.021,00	81.87	4	100	100	100	100	100	100
TU-4	15.892,00	64,42	6	80	80	80	80	80	80
POTENCIA INSTALADA	48.892,00	251	4/0	300	300	300	300	300	300
F.D= 0,9									
DEMANDA MAX	44.002,80	226	4/0	250	250	250	250	250	250

DIAGRAMA UNIFILAR TD-2

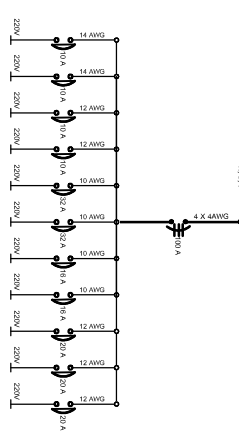

ESTACION DE SERVICIO TUPIZA									
MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA									
Nº DE CIR	POTENCIA INSTALADA (KVA)	CONDUCTOR (AWG) Nº	PROTECCION TIPO (A)	MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA					
TU-1	33.021,00	81.87	4	100	100	100	100	100	100
TU-4	15.892,00	64,42	6	80	80	80	80	80	80
POTENCIA INSTALADA	48.892,00	251	4/0	300	300	300	300	300	300
F.D= 0,9									
DEMANDA MAX	44.002,80	226	4/0	250	250	250	250	250	250

DIAGRAMA UNIFILAR TD-4





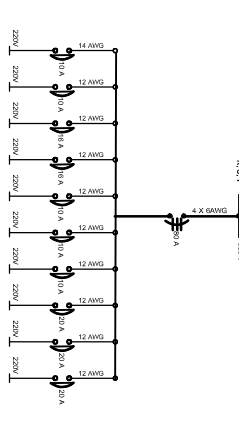


DIAGRAMA UNIFILAR TGF

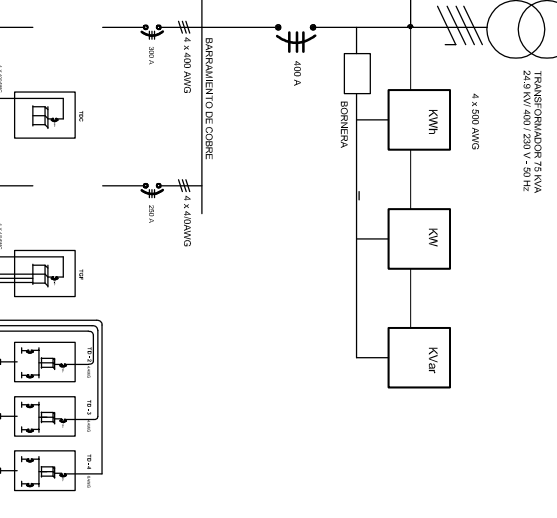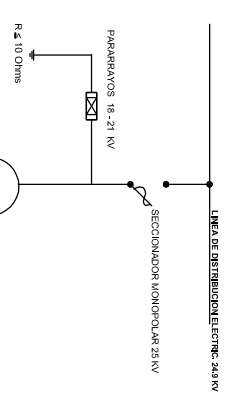

ESTACION DE SERVICIO TUPIZA									
MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA									
Nº DE CIR	POTENCIA INSTALADA (KVA)	CONDUCTOR (AWG) Nº	PROTECCION TIPO (A)	MOMENTE EMPOTRAMIENTO EN LA BARRA					
TU-1	33.021,00	81.87	4	100	100	100	100	100	100
TU-4	15.892,00	64,42	6	80	80	80	80	80	80
POTENCIA INSTALADA	48.892,00	251	4/0	300	300	300	300	300	300
F.D= 0,9									
DEMANDA MAX	44.002,80	226	4/0	250	250	250	250	250	250

DIAGRAMA UNIFILAR TD-3

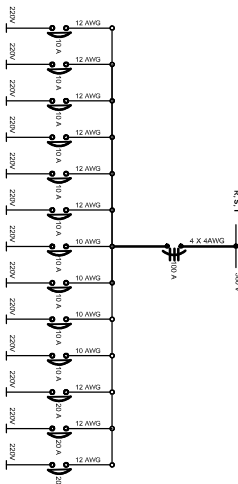

YACIEMENTOS PETROLIFEROS FISCALES
SOLIVANOS

AGENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION INTERNA DE LQUIDOS
DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO TUPIZA

Director de Proyectos y Operaciones: ING. PABLO ARCE

ELABORADO POR: [] FECHA: []

DOSENTE: ING. DIEGO ESTEBAN QUISPE 6/4/07

DIBUJO: [] FECHA: []

REVISADO POR: [] FECHA: []

APR: []

TITULO: **INSTALACIONES ELECTRICAS**

PLANILLA DE CARGA Y DIMENSIONAMIENTO

Fecha: 11/00

04/04